



IBU PEJABAT,
 JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
 MALAYSIA,
 Headquarters,
 Fire and Rescue Department, Malaysia,
 d/a Tingkat 2, Balai Bomba dan Penyelamat, Cyberjaya,
 Peraiaran APEC,
 63000 Cyberjaya,
 SELANGOR DARUL EHSAN.

Telefon : 603-8318 5444
 Facsimile : 603-8319 5244
 Homepage : www.bomba.gov.my
 Email : gred@bomba.gov.my

NO. RUJUKAN : JPBM/IP/BKK:700-7/2/22-142 (7)
 NO. SIRI : AK/FSS/897/2011

TARIKH: 6/04/2012

SIJIL PERAKUAN BAHAN 2012/2013
 ALAT KELENGKAPAN

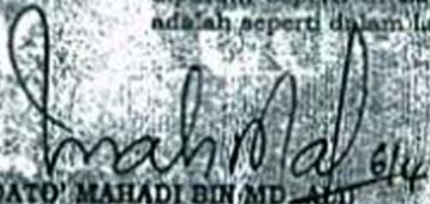
FIRE SUPPRESSION SYSTEM

Jabatan ini memperakui ALAT KELENGKAPAN tersebut di atas berdasarkan Piawaian dan Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan ALAT KELENGKAPAN dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.5 dan 1.6)

- 1.1 Nama & Alamat Pengedar : STEEL RECON INDUSTRIES MARKETING SDN BHD
 NO.8 JALAN SUBANG 7,
 TAMAN PERINDUSTRIAN SUBANG,
 47610 SUBANG JAYA,
 SELANGOR DE.
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : ---SDA---
- 1.3 Jenis Alat Kelengkapan : FIRE SUPPRESSION SYSTEM (HFC 227ea)
- 1.4 Tempoh Sah Perakuan : 02/04/2012 HINGGA 01/04/2013
- 1.5 No. Laporan ujian/Tarikh : Vds GLA 11076 (04/11/2011), Vds GLA 11074
 (08/11/2011), Vds GLA 11034 (03/05/2011), Vds GLA
 11023 (24/03/2011) & Vds CERT G311019 (17/05/2011)
- 1.6 Piawaian : Vds CEA 4010:1997-07, CEA 4016:1997-07, prEN 12094-
 7:2006, DIN EN 12094-13:2001-06, CEA 4013:2001-05, DIN
 EN 12094-8:2006-07
- 1.7 Jenama / Model : SR-200 GASEOUS SUPPRESSION SYSTEM
- 1.8 Skim Persijilan Barangan : -----
- 1.9 Had Kegunaan : DIBENARKAN UNTUK KAWASAN 'NORMALLY OCCUPIED
 AREA' DENGAN MEMATUHI NFPA 2001:2008 DAN
 DIBAHKAN OLEH KONSULTAN BERTAULIAH BERTA
 MEMATUHI SYARAT SEPERTI DI LAMPIRAN A3.

Lain-lain (nyatakan) : Sila kemukakan Borang C1/ C2/ C3 (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dimana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

- 2.1 Syarat-syarat Perakuan Bahan dan Pemasangan Keselamatan Kebakaran ini yang mesti dipatuhi seperti di Lampiran A1, A2 dan A3. Spesifikasi ALAT KELENGKAPAN ini adalah seperti dalam laporan ujian (di para 1.5 di atas)


 IDATO MAHADI BIN MD ANIS
 Timbalan Ketua Pengarah (Operasi),
 b.p. Ketua Pengarah,
 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
 CERT. NO: AR 5037